

**ОБҐРУНТУВАННЯ**  
**щодо прийняття постанови про встановлення індивідуальних технологічних**  
**нормативів використання питної води**  
**КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ»**

До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), від КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» надійшла заява та додані до неї матеріали для встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (далі – ІТНВПВ).

За результатами опрацювання наданих матеріалів і відповідно до пункту 16 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 квітня 2015 року № 1305, на розгляд виносяться ІТНВПВ на рівні:

втрати питної води в системах водопостачання –  $280,000 \text{ м}^3/1000 \text{ м}^3$  піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водопостачання –  $96,575 \text{ м}^3/1000 \text{ м}^3$  піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водовідведення –  $7,259 \text{ м}^3/1000 \text{ м}^3$  відведених стічних вод.

Розрахунки ІТНВПВ погоджені завідувачем сектору у Вінницькій області Державного агентства водних ресурсів України, заступником начальника управління - начальником відділу формування екологічної мережі, природних ресурсів, екологічного моніторингу та зв'язків з громадськістю Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної військової адміністрації та затверджені рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 04 грудня 2024 року № 1833.

Пропонуємо прийняти постанову НКРЕКП щодо:

встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» з введенням її в дію з дня прийняття;

визнання такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП від 18 жовтня 2023 року № 1916 «Про встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ».

Заступник директора Департаменту  
із регулювання відносин у сфері  
централізованого водопостачання  
та водовідведення

Дмитро СОЛОМКА



УВ  
НКРЕКП  
№2598-19.3.2/24 від 12.12.2024  
КЕП: Соломка Д. О. 12.12.2024 13:00  
3FAA9288358EC0030400000026911E0039D1B500  
Сертифікат дійсний з 31.03.2023 до 31.03.2025 08:48



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)**

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про встановлення індивідуальних  
технологічних нормативів використання  
питної води КОМУНАЛЬНОМУ  
ПІДПРИЄМСТВУ  
«ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ»

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 квітня 2015 року № 1305, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2015 року за № 592/27037, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Встановити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» індивідуальні технологічні нормативи використання питної води:

витрати питної води в системах водопостачання – 280,000 м<sup>3</sup>/1000 м<sup>3</sup> піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водопостачання – 96,575 м<sup>3</sup>/1000 м<sup>3</sup> піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водовідведення – 7,259 м<sup>3</sup>/1000 м<sup>3</sup> відведених стічних вод.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 жовтня 2023 року № 1916 «Про встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ».

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО


**ВСТАНОВЛЕНО**

Рішенням Національної комісії,  
що здійснює державне  
регулювання у сферах енергетики  
та комунальних послуг

№ \_\_\_\_\_

**ПОГОДЖЕНО**

Заступник начальника управління —  
начальник відділу формування екологічної  
мережі, природних ресурсів, екологічного  
моніторингу та зв'язків з громадськістю  
Управління екології та природних ресурсів  
Тернопільської обласної військової  
адміністрації

 **Ігор П'ЯТКІВСЬКИЙ**

" 18 "


2024 року

М. П.




**ПОГОДЖЕНО**

Завідувач сектору у Вінницькій  
області Державного агентства водних  
ресурсів України

 **Ірина КОНОНОВА**

" 08 " листопада 2024 року

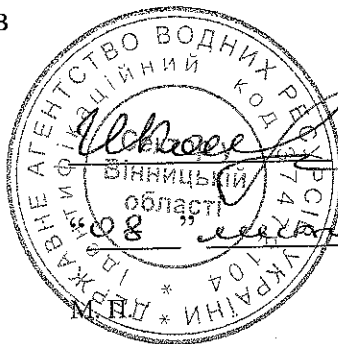

**ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ  
НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ**

затверджені " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2024 року

на строк до " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Найменування підприємства: **Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"**

Реквізити підприємства: **МФО 305299, ЄДРПОУ 03353845**

Код КВЕД: **36.00, 37.00**

Область, район: **Тернопільська область**

Місцезнаходження підприємства: **м. Тернопіль, вул. Старий Поділ, 7**


Посада й телефон посадової особи, що відповідає за водокористування  
**(0352) 52-52-20**

**Головний інженер**

 **Директор КП "Тернопільводоканал"**

М. П.

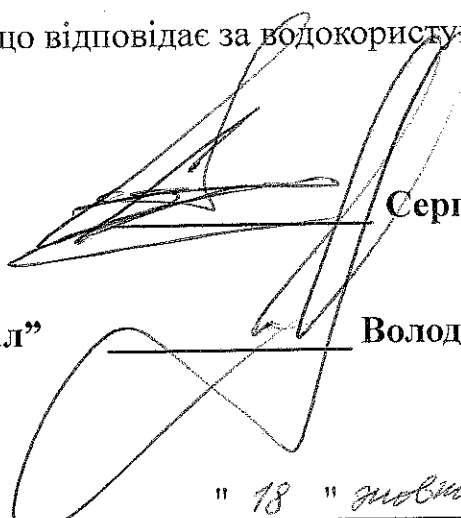

 **Сергій ДЗЕЗИК**

**Володимир КУЗЬМА**

" 18 " жовтня 2024 року



## ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### РІШЕННЯ

Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для комунального підприємства «Тернопільводоканал»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», розглянувши звернення комунального підприємства «Тернопільводоканал» від 18.11.2024 № Л-4416, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для КП «Тернопільводоканал» строком на п'ять років, згідно з додатком (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 06.09.2023 № 1023 «Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для КП «Тернопільводоканал».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Владислава Стемковського.

Міський голова

Сергій НАДАЛ



СЕД АСКОД - Тернопільська міська рада  
№ документа: 1833  
Дата реєстрації: 04.12.2024 00:00  
Сертифікат: 26B2648ADD3032E1040000005BB92800D350AE00  
Дійсний з: 21.12.2022 17:01:04  
Дійсний до: 21.12.2024 17:01:04  
Підписувач: Надал Сергій Віталійович  
Мітка часу: 04.12.2024 12:21:01

**ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ  
ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ  
КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ»**

| №<br>з/п                                                                | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Поточні ПТНВПВ:  |                          | Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                | тис. м³/рік      | м³/1000 м³ піднятої води |                                                                           |
| 1                                                                       | 2                                                                                                                                              | 3                | 4                        | 5                                                                         |
| <b>I. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води</b> |                                                                                                                                                |                  |                          |                                                                           |
| <b>1</b>                                                                | <b>Втрати води підприємства</b>                                                                                                                | <b>3 724,870</b> | <b>280,000</b>           |                                                                           |
| <b>1.1</b>                                                              | <b>Витоки питної води</b>                                                                                                                      | <b>2 508,242</b> | <b>188,546</b>           |                                                                           |
| 1.1.1                                                                   | витоки при підйомі та очищенні                                                                                                                 | <b>440,186</b>   | <b>33,090</b>            |                                                                           |
| 1.1.1.1                                                                 | витоки води з трубопроводів при аваріях на водоводах                                                                                           | 85,310           | 6,413                    |                                                                           |
| 1.1.1.2                                                                 | сховані витоки води з водоводів                                                                                                                | 268,499          | 20,183                   |                                                                           |
| 1.1.1.3                                                                 | витоки води з ємнісних споруд                                                                                                                  | 79,277           | 5,960                    |                                                                           |
| 1.1.1.4                                                                 | витоки води через нещільності арматури на водоводах                                                                                            | 7,100            | 0,534                    |                                                                           |
| 1.1.2                                                                   | витоки води з трубопроводів при аваріях на водопровідних мережах                                                                               | 80,368           | 6,041                    |                                                                           |
| 1.1.3                                                                   | сховані витоки води з трубопроводів                                                                                                            | 1 326,604        | 99,721                   |                                                                           |
| 1.1.4                                                                   | витоки води з ємнісних споруд;                                                                                                                 | 9,592            | 0,721                    |                                                                           |
| 1.1.5                                                                   | витоки води через нещільності арматури                                                                                                         | 651,492          | 48,973                   |                                                                           |
| 1.1.6                                                                   | витоки води на водорозбірних колонках                                                                                                          | 0,000            | 0,000                    |                                                                           |
| <b>1.2</b>                                                              | <b>Необліковані втрати питної води</b>                                                                                                         | <b>1 216,628</b> | <b>91,454</b>            |                                                                           |
| 1.2.1                                                                   | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки                                                                               | 1 185,060        | 89,081                   |                                                                           |
| 1.2.2                                                                   | втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води                                                   | 0,000            | 0,000                    |                                                                           |



СЕД АСКОД - Тернопільська міська рада  
№ документа: 1833  
Дата реєстрації: 04.12.2024 00:00  
Сертифікат: 26B2648ADD3032E1040000005BB92800D350AE00  
Дійсний з: 21.12.2022 17:01:04  
Дійсний до: 21.12.2024 17:01:04  
Підписувач: Надал Сергій Віталійович  
Мітка часу: 04.12.2024 12:21:02

|                                              |                                                                                                                           |                  |               |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--|
| 1.2.3                                        | втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі                                                               | 0,000            | 0,000         |  |
| 1.2.4                                        | технологічні втрати води на протипожежні цілі                                                                             | 31,568           | 2,373         |  |
| <b>2</b>                                     | <b>Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві</b>                                                     | <b>1 284,748</b> | <b>96,575</b> |  |
| <b>2.1</b>                                   | <b>Технологічні витрати на виробництво питної води</b>                                                                    | <b>937,058</b>   | <b>70,439</b> |  |
| 1) при водозаборі з поверхневих джерел:      |                                                                                                                           | 0,000            | 0,000         |  |
| 2.1.1                                        | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів                                                               | 0,000            | 0,000         |  |
| 2.1.2                                        | витрати води на промивку швидких фільтрів                                                                                 | 0,000            | 0,000         |  |
| 2.1.3                                        | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання                                                              | 0,000            | 0,000         |  |
| 2.1.4                                        | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні                                                                    | 0,000            | 0,000         |  |
| <b>2) при водозаборі з підземних джерел:</b> |                                                                                                                           | <b>937,058</b>   | <b>70,439</b> |  |
| 2.1.5                                        | витрати води на промивання свердловин і підтримання в них необхідного рівня води                                          | 58,800           | 4,420         |  |
| 2.1.6                                        | витрати на промивку фільтрів знезалізнення                                                                                | 713,110          | 53,605        |  |
| 2.1.7                                        | витрати на обслуговування іншого обладнання (при наявності спеціальних методів очищення – пом'якшення, зворотного осмосу) | 0,000            | 0,000         |  |
| 2.1.8                                        | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії                                                                     | 1,148            | 0,086         |  |
| 2.1.9                                        | витрати при використанні спеціальних методів очищення води                                                                | 0,000            | 0,000         |  |
| 2.1.10                                       | витрати води на обмивання та дезінфекцію ємнісного обладнання                                                             | 164,000          | 12,328        |  |
| <b>2.2</b>                                   | <b>Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води:</b>                                             | <b>312,282</b>   | <b>23,474</b> |  |
| 2.2.1                                        | витрати води на планову дезінфекцію і промивання мереж                                                                    | 282,762          | 21,255        |  |
| 2.2.2                                        | витрати води на власні потреби насосних станцій                                                                           | 17,520           | 1,317         |  |



СЕД АСКОД - Тернопільська міська рада  
 № документа: 1833  
 Дата реєстрації: 04.12.2024 00:00  
 Сертифікат: 26B2648ADD3032E1040000005BB92800D350AE00  
 Дійсний з: 21.12.2022 17:01:04  
 Дійсний до: 21.12.2024 17:01:04  
 Підписувач: Надал Сергій Віталійович  
 Мітка часу: 04.12.2024 12:21:02

|                                                                                     |                                                                                                              |                  |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--|
| 2.2.3                                                                               | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води                                              | 12,000           | 0,902          |  |
| 2.3                                                                                 | <b>Технологічні витрати на допоміжних об'єктах</b>                                                           | 3,551            | 0,267          |  |
| 2.4                                                                                 | <b>Витрати води на господарсько-питні потреби робітників</b>                                                 | 3,455            | 0,260          |  |
| 2.5                                                                                 | <b>Витрати води на утримання зон санітарної охорони</b>                                                      | 28,402           | 2,135          |  |
| <b>II. ПІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ відведених стічних вод</b> |                                                                                                              |                  |                |  |
| 3                                                                                   | <b>Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві</b>                                       | <b>105,350</b>   | <b>7,259</b>   |  |
| 3.1                                                                                 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод                         | 31,576           | 2,176          |  |
| 3.2                                                                                 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів                                    | 1,088            | 0,075          |  |
| 3.3                                                                                 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства                                  | 5,864            | 0,404          |  |
| 3.4                                                                                 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані | 64,017           | 4,411          |  |
| 3.5                                                                                 | технологічні витрати на допоміжних об'єктах                                                                  | 2,805            | 0,193          |  |
| <b>РАЗОМ</b>                                                                        | <b>Втрати та витрати у водопровідному господарстві, м³/1000 м³ піднятої води</b>                             | <b>5 009,618</b> | <b>376,575</b> |  |
|                                                                                     | <b>Витрати у каналізаційному господарстві, м³/1000 м³ піднятої води</b>                                      | <b>105,350</b>   | <b>7,919</b>   |  |
| <b>Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000 м³ піднятої води</b>                   |                                                                                                              | <b>5 114,968</b> | <b>384,494</b> |  |

Міський голова

Сергій НАДАЛ



СЕД АСКОД - Тернопільська міська рада  
 № документа: 1833  
 Дата реєстрації: 04.12.2024 00:00  
 Сертифікат: 26B2648ADD3032E1040000005BB92800D350AE00  
 Дійсний з: 21.12.2022 17:01:04  
 Дійсний до: 21.12.2024 17:01:04  
 Підписувач: Надал Сергій Віталійович  
 Мітка часу: 04.12.2024 12:21:02