

ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо прийняття постанови про встановлення індивідуальних технологічних
нормативів використання питної води
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА»

До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), від КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» надійшла заява та додані до неї матеріали для встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (далі – ІТНВПВ).

За результатами опрацювання наданих матеріалів і відповідно до пункту 16 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 квітня 2015 року № 1305, на розгляд виносяться ІТНВПВ на рівні:

втрати питної води в системах водопостачання – 280,000 м³/1000 м³ піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водопостачання – 86,315 м³/1000 м³ піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водовідведення – 3,790 м³/1000 м³ відведених стічних вод.

Розрахунки ІТНВПВ погоджені директором Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації від 07.11.2025, завідувачем Південно-Західного міжрегіонального сектора Державного агентства водних ресурсів України від 04.11.2025 та затверджені рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 10 грудня 2025 року № 689.

Пропонуємо прийняти постанову НКРЕКП щодо:

встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» з введенням її в дію з дня прийняття;

визнання такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП від 13 грудня 2019 року № 2841 «Про встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА».

**Заступник директора Департаменту із
регулювання відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення**

Дмитро СОЛОМКА



УВ
НКРЕКП
№228-19.2.1/26 від 28.01.2026
КЕП: Соломка Д. О. 28.01.2026 14:49
3FAA9288358EC0030400000026911E00F84CE200
Сертифікат дійсний з 25.03.2025 до 23.03.2027 14:25



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про встановлення індивідуальних
технологічних нормативів використання
питної води КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ВИРОБНИЧЕ
УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА МІСТА
УЖГОРОДА»

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 квітня 2015 року № 1305, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2015 року за № 592/27037, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Встановити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» індивідуальні технологічні нормативи використання питної води:

втрати питної води в системах водопостачання – 280,000 м³/1000 м³ піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водопостачання — 86,315 м³/1000 м³ піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водовідведення — 3,790 м³/1000 м³ відведених стічних вод.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 грудня 2019 року № 2841 «Про встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА».

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

ВСТАНОВЛЕНО

рішенням органу державного регулювання
у сфері централізованого водопостачання
та водовідведення, що здійснює
державне регулювання комунальних послуг

№ _____

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту екології та
природних ресурсів Закарпатської
обласної державної адміністрації

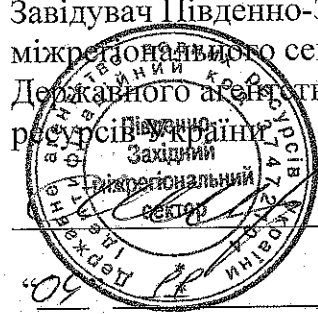
 ПОНТАК Ю.М.

2025 року

М. П.

ПОГОДЖЕНО

Завідувач Південно-Західного
міжрегіонального сектору
Державного агентства водних
ресурсів України

 ІВАНОВ С.О.

2025 року

М. П.

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

затверджені " _____ " _____ 20__ року

на строк до " _____ " _____ 20__ року

Найменування підприємства КП «Водоканал м. Ужгорода»

Реквізити підприємства код ЄДРПОУ 03344326

Управління, об'єднання тощо _____

Код КВЕД 36.00 "Забір, очищення та постачання води" та 37.00 "Каналізація,
відведення й очищення стічних вод"

Область, район Закарпатська область

Місцезнаходження підприємства м. Ужгород, вул. Митна, 1

Посада й телефон посадової особи, що відповідає за водокористування

Головний інженер тел. 050-500-25-52

Головний інженер

Керівник підприємства

М. П.

Рябень І.В.

(П.І.Б.)

Карташов С.О.

(П.І.Б.)

" 22 " 09 2025 року



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

10.12.2025

м. Ужгород

№ 689

**Про затвердження поточних
індивідуальних технологічних
нормативів використання питної
води для КП «Водоканал м. Ужгорода»**

Керуючись частиною I статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 40 Водного кодексу України, статті 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», враховуючи вимоги Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 року № 179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, зменшення витрат та втрат питної води під час її виробництва, транспортування та розподілення, оптимізації собівартості послуг з централізованого водопостачання, беручи до уваги лист КП «Водоканал м. Ужгорода» від 27.08.2025 № 1690 щодо затвердження поточних індивідуальних нормативів використання питної води та враховуючи клопотання КП «Водоканал м. Ужгорода» виконком міськеої ради **ВИРІШИВ:**

1. Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» строком на п'ять років згідно з додатком.

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому 24.09.2025 № 522.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови І. Завидняка.

Міський голова



Богдан АНДРІЙВ

Додаток
до рішення виконкому
10.12.2025 № 689

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

№ з/п	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства	Поточні ІТНВПВ		Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані
		тис.м³/рік	м³/1000м³ піднятої води	
1	2	3	4	5
I. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води				
1	Втрати води підприємства	2877,774	280,0	
1.1	Витоки питної води	1914,641	186,290	
1.1.1	витоки при підйомі та очищенні;	90,439	8,800	
1.1.2	витоки води з трубопроводів при аваріях;	83,643	8,138	
1.1.3	сховані витоки води з трубопроводів;	1295,251	126,025	
1.1.4	витоки води з ємнісних споруд;	26,207	2,550	
1.1.5	витоки води через нещільності арматури;	414,675	40,347	
1.1.6	витоки води на водорозбірних колонках.	4,426	0,430	
1.2	Необліковані втрати питної води	963,133	93,710	
1.2.1	втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки;	703,520	68,451	
1.2.2	втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води;	36,533	3,554	
1.2.3	втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі;	110,121	10,715	
1.2.4	технологічні втрати води на протипожежні цілі.	112,959	10,990	
2	Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві	887,111	86,315	
2.1	Технологічні витрати на виробництво питної води	703,587	68,459	
1) при водозаборі з поверхневих джерел:		680,080	66,171	
2.1.1	витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів;	207,381	20,178	
2.1.2	витрати води на промивку швидких фільтрів;	427,260	41,572	
2.1.3	витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання;	13,595	1,323	
2.1.4	інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні – обмивання та дезінфекція РЧВ	31,844	3,098	
2) при водозаборі з підземних джерел:		23,507	2,288	
2.1.5	витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води;	23,507	2,288	
2.1.6	витрати на промивку фільтрів знезалізнєння (при наявності станцій знезалізнєння);	-	-	
2.1.7	витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом'якшення, зворотного осмосу);	-	-	
2.1.8	витрати на роботу хіміко-бактеріологічної			Розрахунок в

	лабораторії;	-	-	п.2.3.
2.1.9	витрати при використанні спеціальних методів очищення води.	-	-	

2.2	Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води	157,734	15,347	
2.2.1	витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж;	136,218	13,254	
2.2.2	витрати води на власні потреби насосних станцій;	-	-	
2.2.3	витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води.	21,516	2,093	
2.3	Технологічні витрати на допоміжних об'єктах	6,953	0,676	
2.4	Витрати води на господарсько-питні потреби робітників	2,774	0,270	
2.5	Витрати води на утримання зон санітарної охорони.	16,063	1,563	

II. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ відведених стічних вод

3	Технологічні витрати питної води:	70,214	3,790	
3.1	технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод;	8,268	0,447	
3.2	технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів;	46,221	2,495	
3.3	технологічні витрати води на допоміжних об'єктах каналізаційного господарства	0,140	0,007	
3.4	технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства;	2,044	0,110	
3.5	технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані.	13,541	0,731	
РАЗОМ	ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води	3764,885	366,315	
	ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ піднятої води	70,214	6,832	
Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000м³ піднятої води		3835,099	373,147	

Керуючий справами виконкому



Василь ПИНЗЕНИК